


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код		
Дата	Учетный номер	QR-код
30.08.2021	59210061000200590980	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
21 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Нытвенскому и Оханскому городским округам

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г.Нытва, ул.Восточная, 53, телефон: 8(34272)3-03-91, E-mail: 21onpr.gu@59.mchs.gov.ru  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 43/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 1 г.Оханска

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю № 43 от 30.08.2021 г.

в период с 06 сентября 2021 г. по 14 сентября 2021 г.

инспектором 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Ромашовым Дмитрием Евгеньевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Соколова Н.Г. директор МБОУ СОШ №1 г.Оханск, Петров А.В. заместитель директора по обеспечению безопасности образовательного процесса МБОУ СОШ №1 г.Оханск

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении



1.	Декларация пожарной безопасности содержит недостоверные сведения, форма декларации не соответствует установленной приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении административного регламента по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – далее ТРoТПБ; Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении административного регламента по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	25.04. 2022	
2.	Руководитель организации – директор Соколова Наталья Геннадьевна не обучена по программе пожарно-технического минимума (отсутствуют подтверждающие документы) в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре	п.3. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" –далее ППР; п.31, п.36 Приказа МЧС России от 12.12.2007 N 645 Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	25.04 2022	
3.	Харач Наталья Петровна – работник столовой не умеет пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителем)	п.3. ППР	25.04. 2022	
4.	На двери эвакуационного выхода из помещений группы детского сада на 2 этаже, непосредственно наружу на эвакуационную лестницу имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п.26 ППР	устранено в ходе проверки	
5.	На двери эвакуационного выхода из помещений 1 этажа (левое крыло) в тамбур имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п.26 ППР	25.04. 2022	
6.	На двери эвакуационного выхода из помещений 1 этажа (начальной школы, правое крыло) в тамбур имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п.26 ППР	25.04. 2022	
7.	На двери эвакуационного выхода из помещений 1 этажа (начальной школы, правый подъезд)	п.26 ППР	устранено в ходе проверки	



	непосредственно наружу имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа			
8.	На двери эвакуационного выхода из помещений столовой на 1 этаже непосредственно наружу имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа	п.26 ППР	25.04 2022	
9.	На объекте защиты светильник эвакуационного освещения, расположенный в коридоре 2 этажа неисправен, а именно: не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п.37 ППР	устранено в ходе проверки	
10.	На объекте защиты светильник эвакуационного освещения, расположенный в зале 2 этажа неисправен, а именно: не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п.37 ППР	устранено в ходе проверки	
11.	На объекте защиты светильник эвакуационного освещения, расположенный в лестничном марше правого крыла на 1 этаже неисправен, а именно: не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п.37 ППР	устранено в ходе проверки	
12.	На объекте защиты в помещении начальной школы на 2 этаже горизонтальное расстояние от 2 пожарных извещателей до близлежащего электросветильника составляет менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности	ст.4, ст.6 ТРoТПБ; п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) – далее СП 5.13130.2009	устранено в ходе проверки	
13.	На объекте защиты в помещении раздевалки детского сада на 2 этаже горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до близлежащего электросветильника составляет менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности	ст.6 ТРoТПБ; п.13.3.6 СП 5.13130.2009	устранено в ходе проверки	
14.	На объекте защиты на первом этаже в помещении холодной кладовой в правом крыле складированы горючие материалы, помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией	ст.54 ТРoТПБ; п.4 Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими	25.04. 2022	

		установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" – далее НПБ 110-03"		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ СОШ №1 г.Оханск  
Соколова Наталья Геннадьевна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Ромашов Д.Е.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

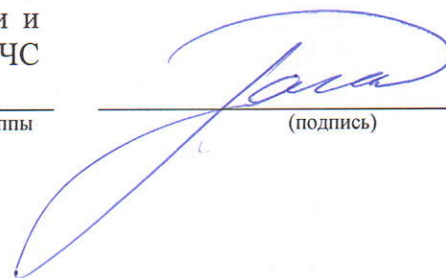

(подпись)